


### 代替安定器の結線変更について


下図のようにランプ側の結線を変更する場合がございます(ランプ側8本⇒6本)。  
そのような変更の場合は結線図を参照の上、結線をお願いします。  
(変更の必要がない場合は、同じ結線となります。結線図略)

#### 結線図

従前品

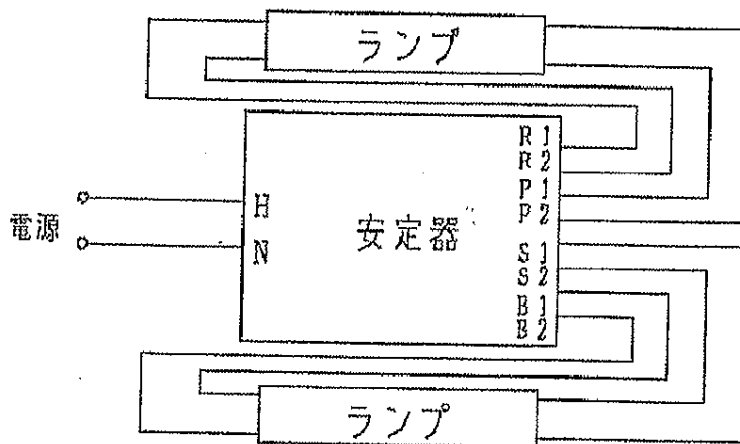

代替品

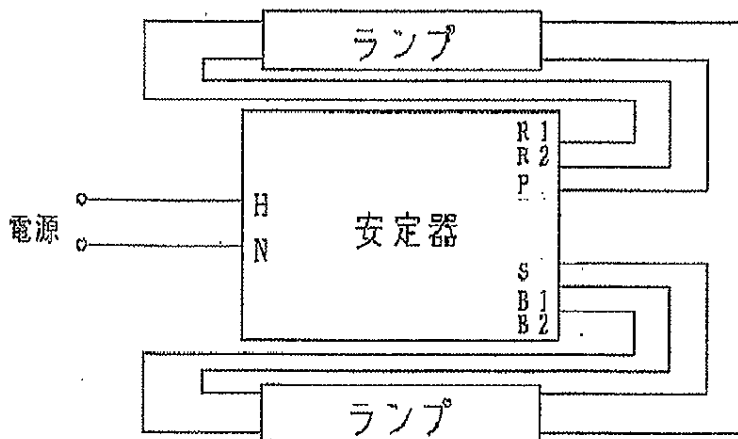

← この線のみ、ソケット間を直接結線をする (安定器に接続しない)